


### OPIS URZĄDZENIA

Pompa ciepła typu basenowego PCWB wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do **wysokoefektywnej** produkcji energii cieplnej lub chłodniczej wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia wody basenowej.



### Wykres

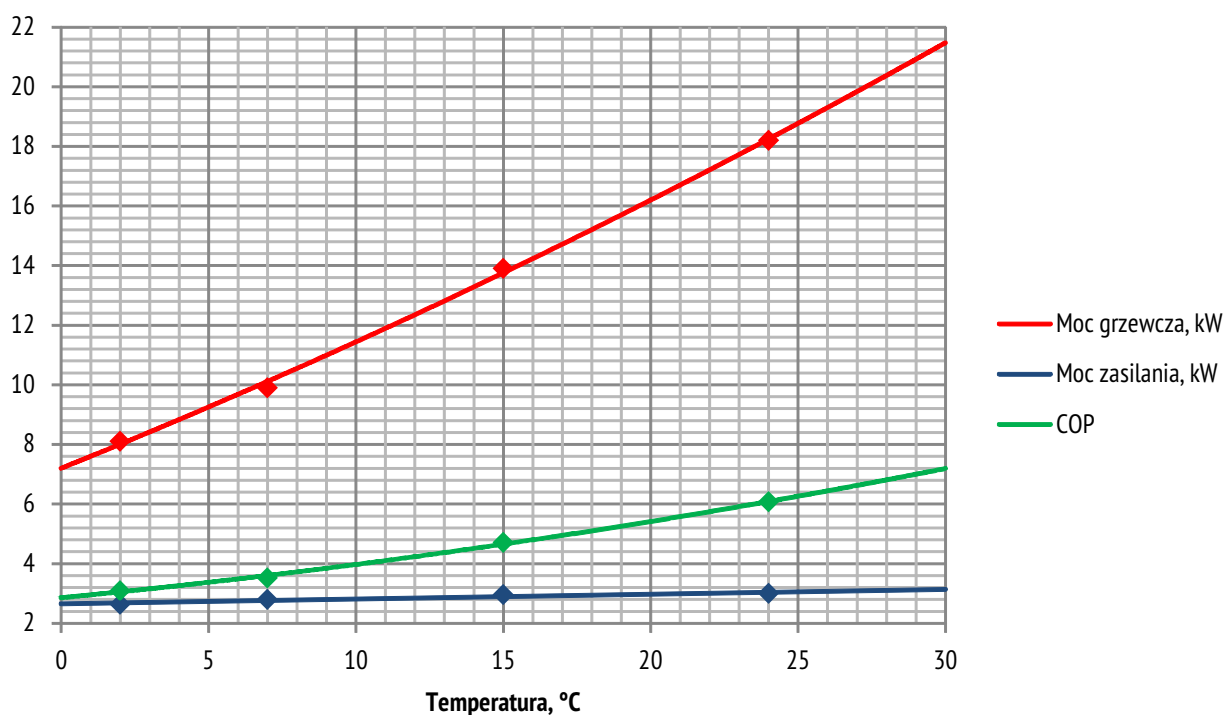

### Tabela

Warunki pomiaru		A24°C W26°C	A15°C W26°C	A7°C W26°C	A2°C W26°C
Moc grzewcza	kW	18,2	13,9	9,9	8,1
Moc zasilania pompy ciepła	kW	3,0	2,96	2,8	2,64
Współczynnik efektywności COP*		6,07	4,71	3,52	3,09