




OPIS URZĄDZENIA

Pompa ciepła typu basenowego PCWB wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do **wysokoeffektywnej** produkcji energii cieplnej lub chłodniczej wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia wody basenowej.

Wykres

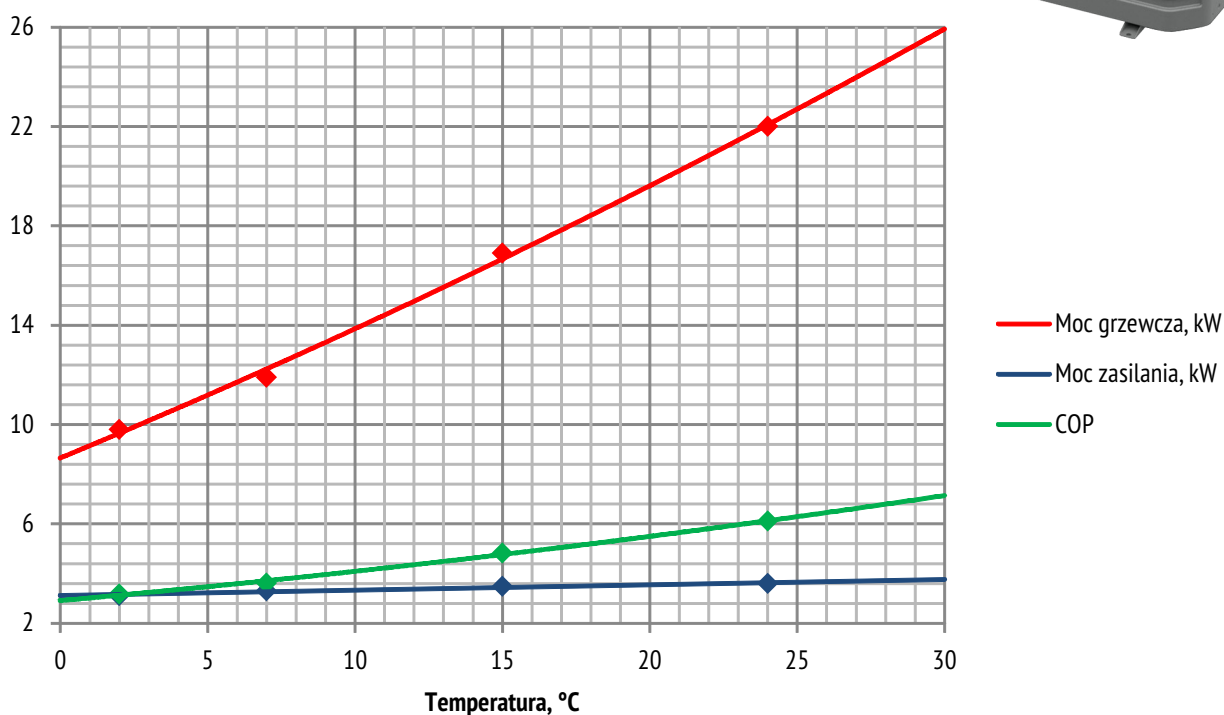

Tabela

Warunki pomiaru		A24°C W26°C	A15°C W26°C	A7°C W26°C	A2°C W26°C
Moc grzewcza	kW	22,0	16,9	11,9	9,8
Moc zasilania pompy ciepła	kW	3,6	3,49	3,3	3,11
Współczynnik efektywności COP*		6,11	4,83	3,62	3,17