


OPIS URZĄDZENIA

Pompa ciepła typu basenowego PCWB wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do **wysokoeffektywnej** produkcji energii cieplnej lub chłodniczej wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia wody basenowej.



Wykres

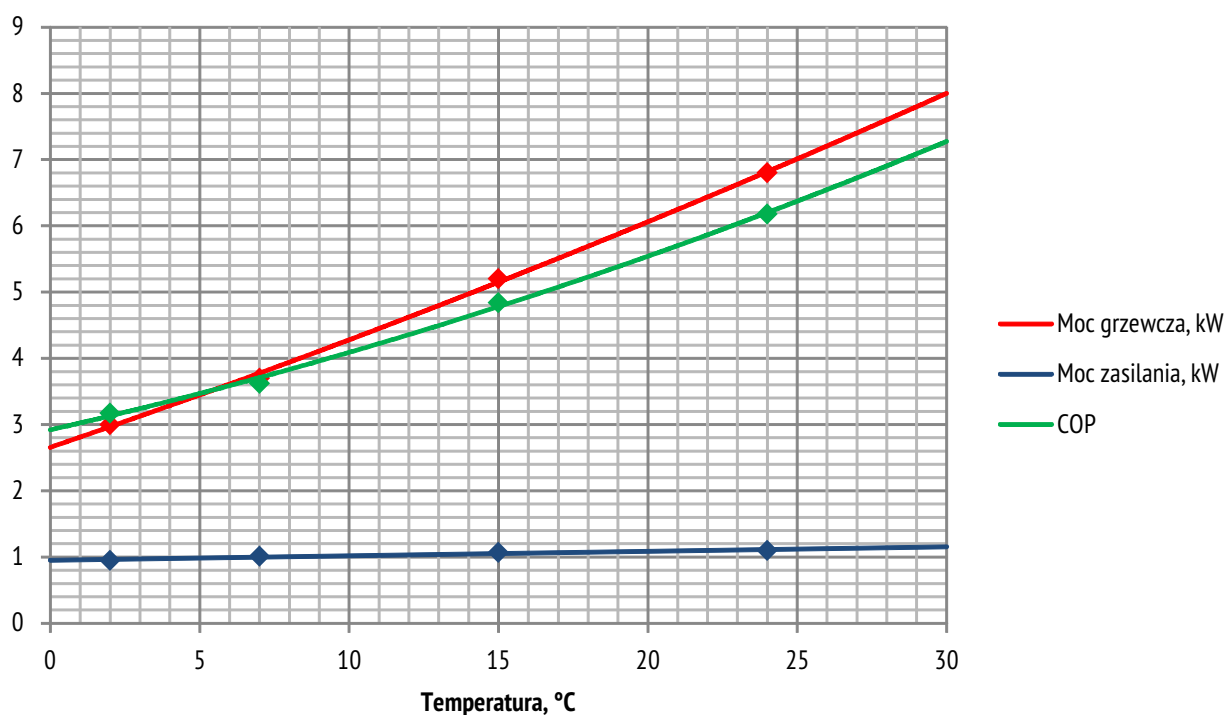

Tabela

Warunki pomiaru		A24°C W26°C	A15°C W26°C	A7°C W26°C	A2°C W26°C
Moc grzewcza	kW	6,8	5,2	3,7	3,0
Moc zasilania pompy ciepła	kW	1,1	1,07	1,01	0,95
Współczynnik efektywności COP*		6,18	4,84	3,62	3,17