


OPIS URZĄDZENIA

Pompa ciepła typu basenowego PCWB wykorzystuje ciepło z powietrza zewnętrznego do **wysokoeffektywnej** produkcji energii cieplnej lub chłodniczej wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia wody basenowej.



Wykres

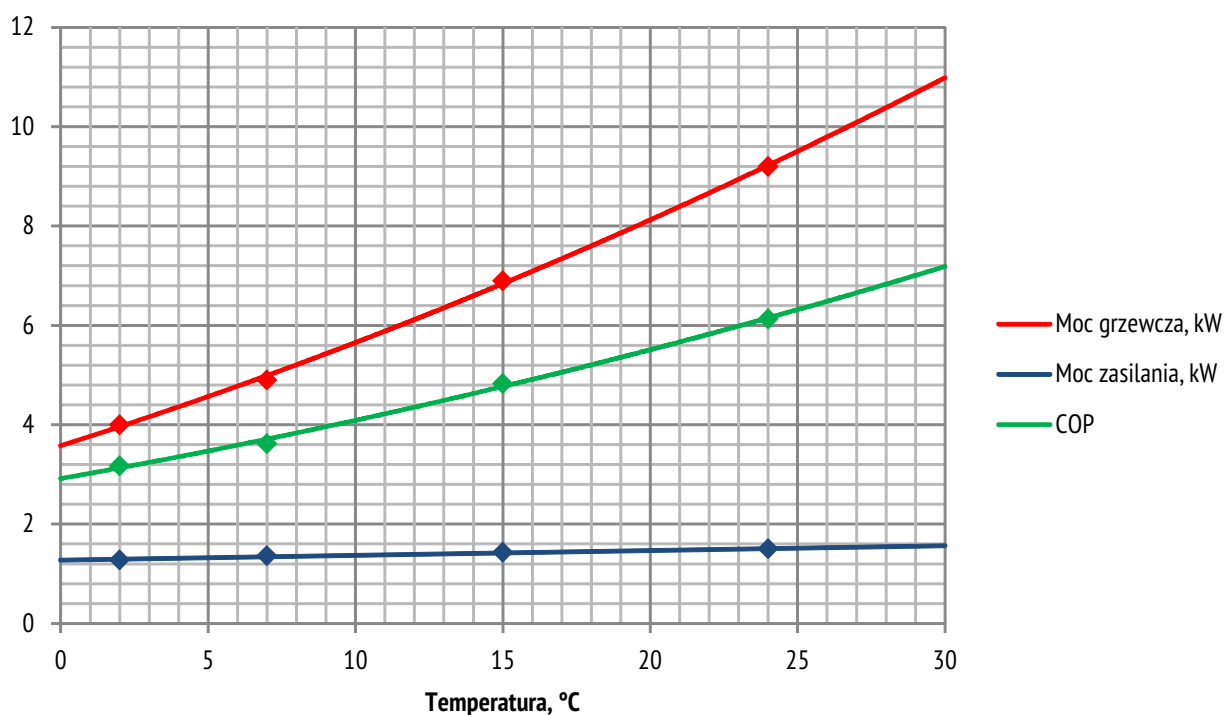

Tabela

Warunki pomiaru		A24°C W26°C	A15°C W26°C	A7°C W26°C	A2°C W26°C
Moc grzewcza	kW	9,2	6,9	4,9	4,0
Moc zasilania pompy ciepła	kW	1,5	1,43	1,36	1,28
Współczynnik efektywności COP*		6,13	4,83	3,62	3,17